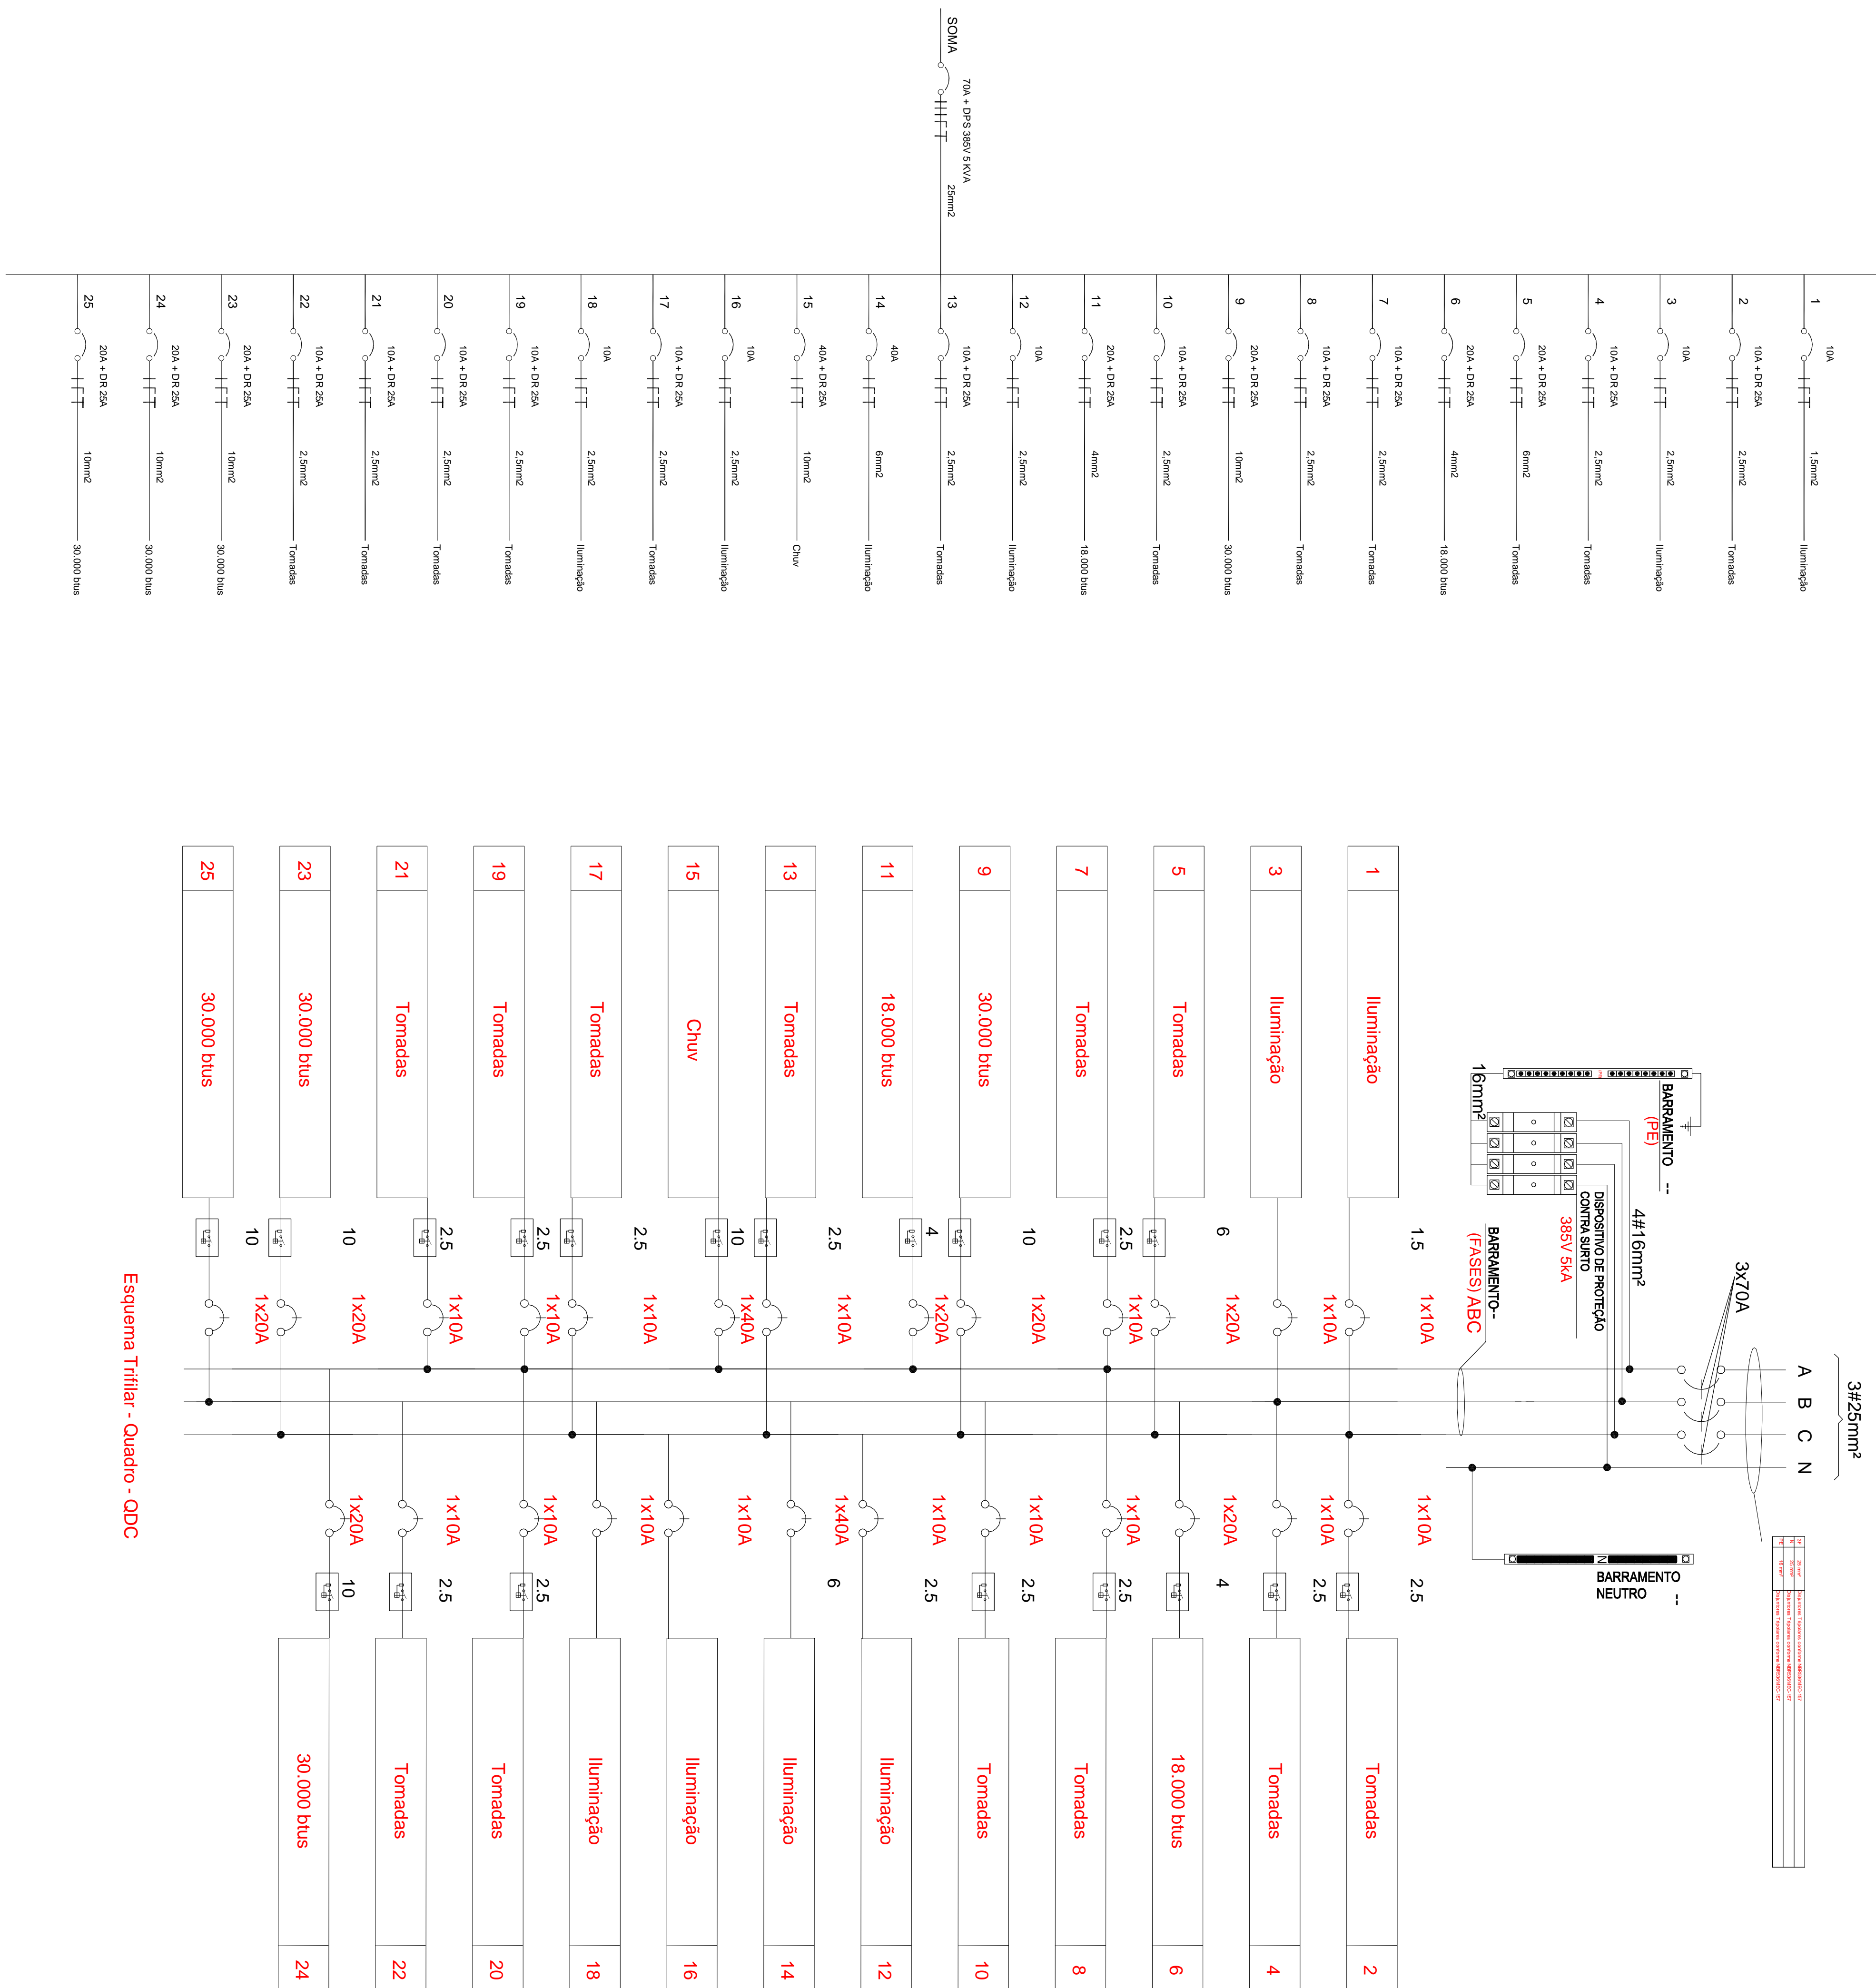


ESQUEMA UNIFILAR - QDC

[illegible]

LEGENDA ELÉTRICA

- | | |
|---|--|
|  | Caixa de passagem no 2 (8"x4") |
|  | Caixa de passagem no 5 (10"x10") |
|  | Caixa p/ luminária (modul. de 8" via 12"x12,5cm) na parede, a 30cm do piso |
|  | Caixa p/ luminária (modul. de 8" via 12"x12,5cm), a 30cm do piso |
|  | Exaustor |
|  | Condutor Fio - Neutro - Fiozero - Terra |
|  | Indicação de cabeamento estruturado |
|  | Interruptor com tomada nêda |
|  | Interruptor de duas seções |
|  | Interruptor de uma seção |
|  | Interruptor Paralelo ou Three-way |
|  | LED - Luminária 3a 10W (lâmp. led 460 - E27) |
|  | LED - Luminária 3a 12W (lâmp. led 460 - E27) |
|  | LED - Luminária 3a 15W (lâmp. led 460 - E27) |
|  | LED - Luminária 3a 18W (lâmp. led 460 - E27) |
|  | LED Stripcor Branco Frio - Luminária 3a 10W |
|  | Luminária Arcoada |
|  | Quadro de distribuição de energia - Embutido - 36 polos/pos |
|  | Quadro de Telhado |
|  | Tê meo lino 50x100 - Dobra U - S'limpa |
|  | Tonela 27"x1 a 1,3 m do piso acabado (Dx47) |
|  | Tonela 27"x1 a 2 m do piso acabado (Dx47) |
|  | Tonela 27"x1 a 30 cm do piso acabado (Dx47) |
|  | Tonela 27"x1 a 30 cm do piso acabado (Dx47) |
|  | Tonela de uso geral a 1,3 m do piso acabado (Dx47) |

OBSERVAÇÕES

- Eletrodutos não colados 25mm (3/4").
- Verificar circuitos no quadro de cargas e diagrama unifilar.

[illegible]